

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs-rm@moris.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «А»

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание N 37 /1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»

директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 2»

Шибееву Сергею Александровичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича №37 от 02.02.2016г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 15.02.2016г. по 15.03.2016г. государственным инспектором г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору капитаном внутренней службы Ризаевой Татьяной Викторовной проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 3 совместно с Шибеевым Сергеем Александровичем-директором МБУДО «ДМШ № 2», Норкиным Ильей Владимировичем-заместителем директора по административно-хозяйственной части (лицо ответственное за пожарную безопасность по приказу № 16-ОД от 09.02.2015 г)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Высота ограждения лестниц в здании, используемых детьми, не соответствует нормативным требованиям (фактически высота ограждений 0,9м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1 ст.89; СП 1.13130.2009 п.8.2.1, СНИП 2.08.02-89* п.1.92*	15.11.2016	
2	Основной эвакуационный выход с 3-его этажа	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1 п.1,	15.11.2016	

	выполнен не в соответствии нормативных требований (фактически ширина выхода 0,67м., высота 1,84м.)	п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1 ст.89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, п.4.2.5; СНИП 21-01-97* п.6.16	
3	На дверях эвакуационных выходов 4-го этажа отсутствуют приспособления для самозакрывания.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1 ст.89; СП 1.13130.2009 п.4.2.7, СНИП 21-01-97* п.6.18*	15.11.2016
4	Выход на кровлю выполнен с ненормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; СП 4.13130.2013 п.7.7, СНИП 21-01-97* п.8.4*	15.11.2016
5	На втором этаже отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5, ст.84; СП 3.13130.2009 п.3.1, табл.2 (п.14); НПБ 104-03 п.3.2, п.5.1 табл. 2 (п.7)	15.11.2016
6	Подвальное помещение, где допускается хранение горючих материалов (старой мебели), не заблокировано автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5, ст.83; СП 5.13130.2009 приложение А. п. А.4; НПБ 110-03 п.4	15.11.2016
7	Подвальное помещение, где возможно пребывание технического персонала, не оборудовано системой оповещения людей о пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5, ч.1 п.1, ч.4, ч.7, ст.84; СП 3.13130.2009 п.3.1, табл.2 (п.14); НПБ 104-03 п.3.2, п.5.1 табл. 2 (п.7)	15.11.2016
8	Выход из подвала не обособлен от общей лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5, ч.4 ст. 89; СП 1.13130.2009 п.8.1.6, СНИП 21-01-97* п.6.9*	15.11.2016
9	Помещения: кладовых, мастерской и электрощитовой не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (двери данных помещений выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; СП 4.13130.2013 п.5.6.4, СНИП 2.08.02-89* п.1.82	15.11.2016
10	Лестница, предназначенная для эвакуации из подвального помещения, не соответствует нормативным требованиям: в пределах марша лестницы допускается	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1, п.4 ст. 4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5, ч.1 ст.89; СП 1.13130.2009 п.4.3.4, п.4.4.2; СНИП 21-01-97* п.6.28*, п.6.30*	15.11.2016

	устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, ширина проступи менее 25см., допускаются ступени с высотой более 22см..			
11	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (включается ручным способом).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1 п.1, ч.7, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 3.3; НПБ 104-03 п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.3.6	15.11.2016	
12	Не подвергнута эксплуатационным испытаниям металлическая лестница, ведущая с запасного эвакуационного выхода из здания (отсутствуют протоколы испытаний в соответствии ГОСТ Р 53254-2009).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.3 ст. 4, ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1 ст.89; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1, п.1.2, п.1.3, п. 4.2, п.6.1.1, табл. 2, табл.3, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п.24	15.11.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

по пожарному надзору **Ризаева Т.В.**

"15" 03 2016г.

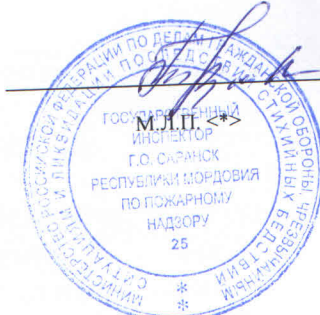

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(Подпись)

Директор Шибеев С.А.
(должность, фамилия, инициалы)

"15" марта 2016г.

Копия предписания направлена почтой _____
(дата, номер почтового отделения, № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Результаты внеплановых мероприятий по контролю (надзору)

Дата проведения мероприятия по контролю (надзору)	№ № невыполненных пунктов	Кто проводил мероприятие по контролю (надзору)		Кто ознакомлен	
		должность, фамилия, инициалы	подпись	должность, фамилия, инициалы	подпись